




BBJ

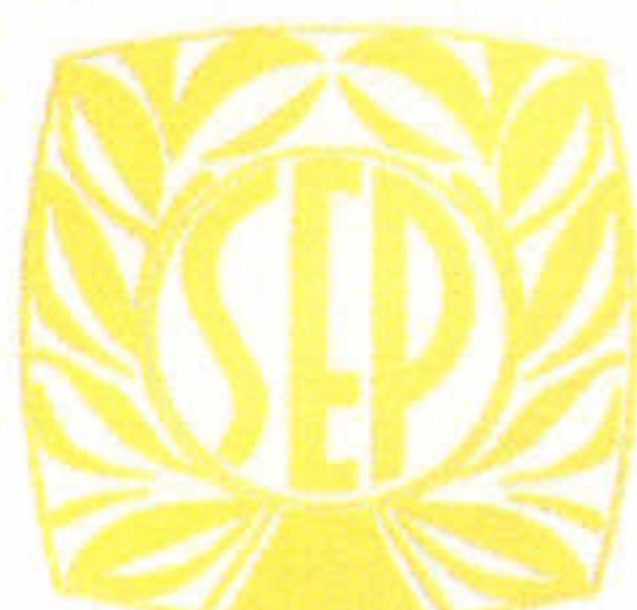


Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ



AC 012

BBJ

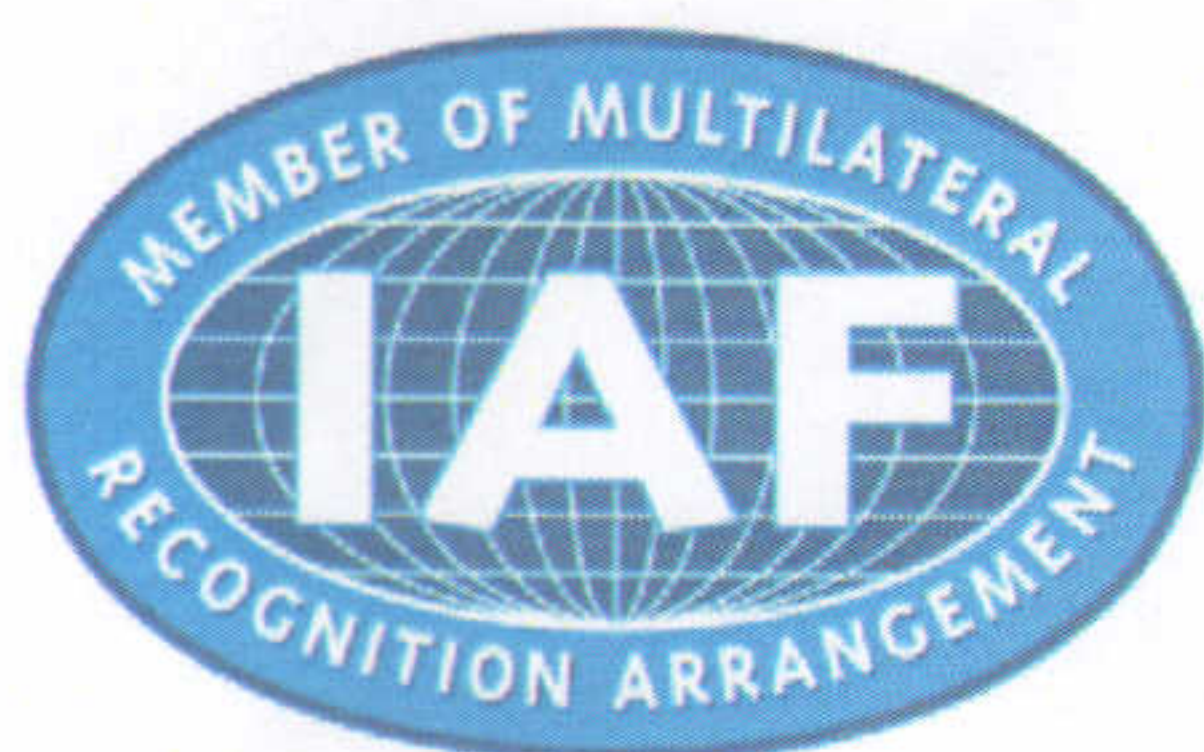

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

BBJ

BBJ

CERTYFIKAT

BBJ

BBJ

uprawniający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem bezpieczeństwa

CERTIFICATE

authorizing to mark product with registered safety mark

nr B/12/083/11

No. B/12/083/11

Posiadacz certyfikatu: PELMET sp.j.
(Nazwa i adres) Kazimierz Pelczar, Eugeniusz Pelczar
Certificate holder: ul. Marynkowska 5
(Name and address) 38-422 Krościenko Wyżne, Poland

Producent: PELMET sp.j.
(Nazwa i adres) Kazimierz Pelczar, Eugeniusz Pelczar
Manufacturer: ul. Marynkowska 5
(Name and address) 38-422 Krościenko Wyżne, Poland

Nazwa wyrobu: Rozdzielnice elektryczne niskonapięciowe.
Name of the product: Złącza pomiarowe i przyłączowo-pomiarowe w obudowach izolacyjnych.
Low-voltage switchgear assemblies.
Measuring assemblies in insulation enclosures.

Typ (model): ZL-..., ZN-..., ZPP-..., ZPL-...
Type (model): (wykaz wykonań na drugiej stronie certyfikatu)
(list of variations on the other side of the certificate)

Dane techniczne: U_i : 500 V; U_{imp} : 4 kV; IP44; IK10; I_n : max.100 A;
Technical data: Klasa ochronności: II
Protection against electric shock: class II

System certyfikacji: 5 według Przewodnika ISO/IEC 67
Certification system: 5 according to ISO/IEC Guide 67

Data ważności: 2016-07-20
Valid until:


Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa norm(-y):
Aforesaid product complies with the safety requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 60439-1:2003+A1:2006 (EN 60439-1:1999+A1:2004)	LA-11.061/1	BBJ
PN-EN 60439-5:2008 (EN 60439-5:2006)	LA-11.061/2	
PN-EN 60529:2003 (EN 60529:1991+A1:2000)	LA-11.061/3	
	LA-10.070	
	TA 6.23	

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).

This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with BBJ.

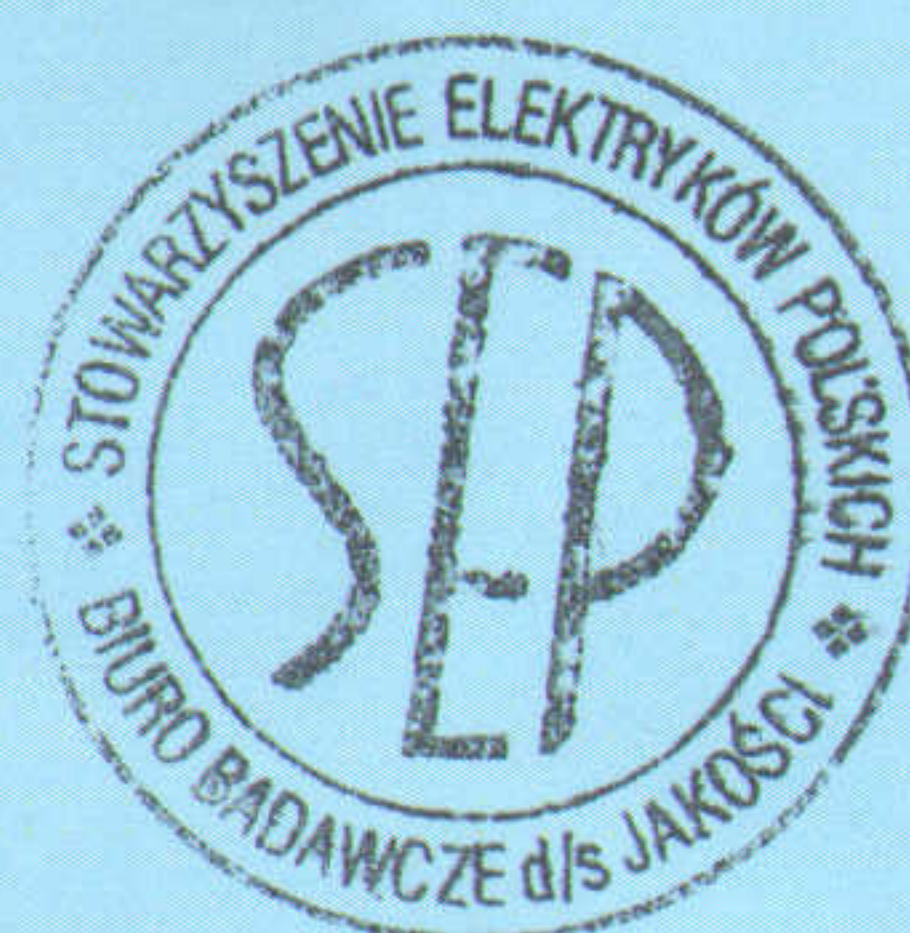

Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Teodor Pysznik

Teodor Pysznik

Warszawa, 2011-07-21

Informacje dodatkowe:

Additional information:

Wykaz odmian:

List of variations:

Typ: <i>Type:</i>	ZN-0	ZL-0	ZL-1	ZL-2	ZL-3
Wersja: <i>Version:</i>	ZN-0/1 ¹⁾ ZN-0/1/d ¹⁾ ZN-0/d	ZL-0/1 ¹⁾ ZL-0/1/d ¹⁾	ZL-1/1 ¹⁾ ZL-1/2/d ¹⁾ ZL-1/D	ZL-2/2 ¹⁾ ZL-2/2/2d ¹⁾ ZL-2/2d	ZL-3/3 ¹⁾ ZL-3/2D

Typ: <i>Type:</i>	ZPL-0	ZPL-0/60	ZPL-1	ZPL-2	ZPL-3	ZPL-10
Wersja: <i>Version:</i>	ZPL-0/1 ¹⁾	ZPL-0/60/1 ¹⁾ ZL-0/60/d	ZPL-1/1 ¹⁾ ZPL-1/2/d ¹⁾ ZPL-1/D	ZPL-2/2 ¹⁾ ZPL-2/2/2d ¹⁾ ZPL-2/2d	ZPL-3/3 ¹⁾ ZPL-3/2D	ZPL-10/1 ¹⁾ ZPL-10/D

Typ: <i>Type:</i>	ZPP-00	ZPP-0	ZPP-1	ZPP-1	ZPP-1-250A
-----------------------------	--------	-------	-------	-------	------------

¹⁾ **Stopień ochrony IK08**

¹⁾ *Degree of protection IK08*

Miejsce produkcji: PELMET sp.j.

Place of manufacture: Kazimierz Pelczar, Eugeniusz Pelczar
ul. Marynkowska 5
38-422 Krościenko Wyżne, Poland

Numer poprzedniego certyfikatu: B/12/53/06

The number of the previous certificate: B/12/53/06

CW-TA 11.195

Nr rej. S-A-11-049

Reg. No. S-A-11-049

Rozdzielnik:

Copy to:

1. PELMET sp.j.
Kazimierz Pelczar, Eugeniusz Pelczar
ul. Marynkowska 5
38-422 Krościenko Wyżne, Poland
2. CW