



BBJ



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

BBJ



STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28

tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

BBJ

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

CE CERTIFICATE OF CONFORMITY

nr CE/027/11

No. CE/027/11

BBJ

Dostawca:

(Nazwa i adres)

Supplier:

(Name and address)

PELMET sp.j.

Kazimierz Pelczar, Eugeniusz Pelczar

ul. Marynkowska 5

38-422 Krościenko Wyżne, Poland

Producent:

(Nazwa i adres)

Manufacturer:

(Name and address)

PELMET sp.j.

Kazimierz Pelczar, Eugeniusz Pelczar

ul. Marynkowska 5

38-422 Krościenko Wyżne, Poland

Nazwa wyrobu:

Name of the product:

Obudowy do rozdzielnic niskiego napięcia z materiału izolacyjnego termoutwardzalnego.

Enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies made of insulating material.

Typ (model):

Type (model):

OZ-...

(wykaz wykonań na drugiej stronie certyfikatu)

(list of variations on the other side of the certificate)

Dane techniczne:

Technical data:

Stopień ochrony: IP44 lub IP54,

IK10 lub IK08

Degree of protection: IP44 or IP54,

IK10 or IK08

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa norm(-y):

Aforesaid product complies with the safety requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 62208:2006 (EN 62208:2003) PN-EN 60529:2003 (EN 60529:1991+A1:2000)	LA-11.062/1 LA-11.062/2 LA-09.71/1, LA-9.71/2 TA 6.98/1, TA 6.98/2	BBJ

Spełnienie wymagań powyższych(-ej) norm(-y) uznaje się za potwierdzenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

Compliance with the requirements of the aforesaid standard(s) gives presumption of conformity with the essentials requirements specified in:

- Dyrektywie LVD 2006/95/WE (wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 2007-08-21, Dz. U. nr 155, poz. 1089)
- LVD Directive 2006/95/EC (implemented into Polish law by MG decree of 2007-08-21, OJ No. 155, item 1089)

stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania **CE**.

accomplishing mandatory terms of **CE** marking.

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór i spełniających wymagania ww. norm(-y).


This certificate covers only the products with characteristics same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Ponadto, znakowanie **CE** powinno być umieszczone na wyrobach po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawieniu deklaracji zgodności WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporządzenia).

Moreover, **CE** marking shall be affixed on the products after technical documentation was prepared and EC declaration of conformity was issued, according to the aforesaid directive (decree) regulations.

Niniejszy certyfikat traci ważność z datą ustania domniemania zgodności ww. norm(-y) zharmonizowanych(-ej) z wymaganiami zasadniczymi ww. dyrektyw(-y) (rozporządzenia/ustawy).

This certificate is valid until the date of cessation of presumption of conformity of the aforesaid harmonized standard(s) under the aforesaid directive(s) (decree/act).

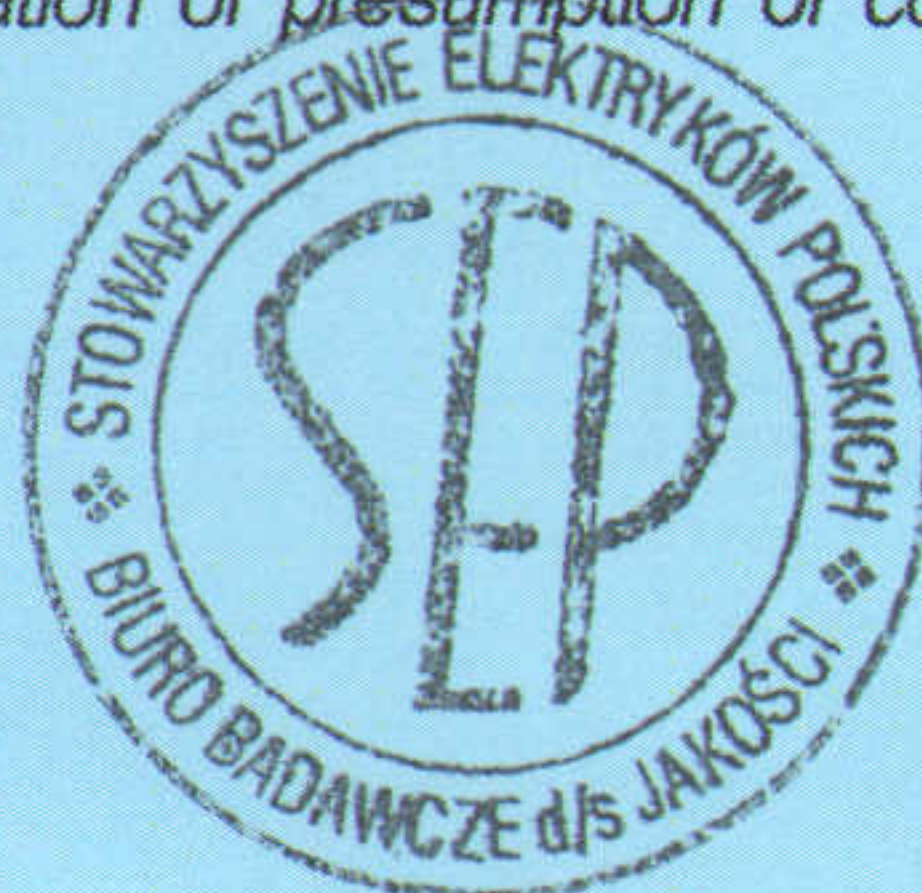

Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

x up. Brorow

Teodor Pyszniak

Warszawa, 2011-07-21

Informacje dodatkowe:

Additional information:

Wykaz odmian:

List of variations:

OZ-0/40	OZ-0/60	OZ-0/80	OZ-1/40	OZ-1/60	OZ-1/80
OZ-1/50	OZ-2/40	OZ-2/60	OZ-2/80	OZ-3/40	OZ-3/60
OZ-3/80	OZ-W-0/30	OZ-W-1/60	OZ-0/40/F	OZ-1/40/F	OZ-1/50/F
OZ-0/60/F	OZ-1/60/F	OZ-2/60/F	OZ-0/80/F	OZ-1/80/F	OZ-2/80/F
OZ-3/60/F	OZ-3/80/F	OZ-0/40/K/F	OZ-1/40/K/F	OZ-1/50/K/F	OZ-0/60/K/F
OZ-1/60/K/F	OZ-2/60/K/F	OZ-0/80/K/F	OZ-1/80/K/F	OZ-2/80/K/F	OZ-3/60/K/F
OZ-3/80/K/F					
OZ-0/40/OZ-0/40/F	OZ-1/40/OZ-1/40/F		OZ-1/50/OZ-1/40/F		OZ-0/60/OZ-0/40/F
OZ-1/60/OZ-1/40/F	OZ-2/60/OZ-2/40/F		OZ-1/50/OZ-1/50/F		OZ-1/60/OZ-1/60/F
OZ-2/60/OZ-2/60/F	OZ-3/60/OZ-3/40/F		OZ-3/60/OZ-3/60/F		OZ-0/40/OZ-0/40/K/F
OZ-1/40/OZ-1/40/K/F	OZ-1/50/OZ-1/40/K/F		OZ-0/60/OZ-0/40/K/F		OZ-1/60/OZ-1/40/K/F
OZ-2/60/OZ-2/40/K/F	OZ-2/50/OZ-1/50/K/F		OZ-1/60/OZ-1/60/K/F		OZ-2/60/OZ-2/60/K/F
OZ-3/60/OZ-3/60/K/F	OZ-3/60/OZ-3/40/K/F				

wyposażenie dodatkowe: accessories:		
okienko Ø = 100 mm window Ø = 100 mm	wziernik 140 x 100 mm speculum 140 x 100 mm	wziernik 240 x 120 mm speculum 240 x 120 mm

Materiał obudowy odporny na warunki atmosferyczne – próba UV.

Material of enclosure – UV resist.

Kategoria palności materiału obudowy: HB40.

Flammability category of enclosure material: HB40.

CW-TA 11.196

Nr rej. S-A-11-050

Reg. No. S-A-11-050

Rozdzielnik:

Copy to:

- PELMET sp.j.
Kazimierz Pelczar, Eugeniusz Pelczar
ul. Marynkowska 5
38-422 Krościenko Wyżne, Poland
- CW